


# ASR投入施設活用率(2019年)

ガス化溶融炉

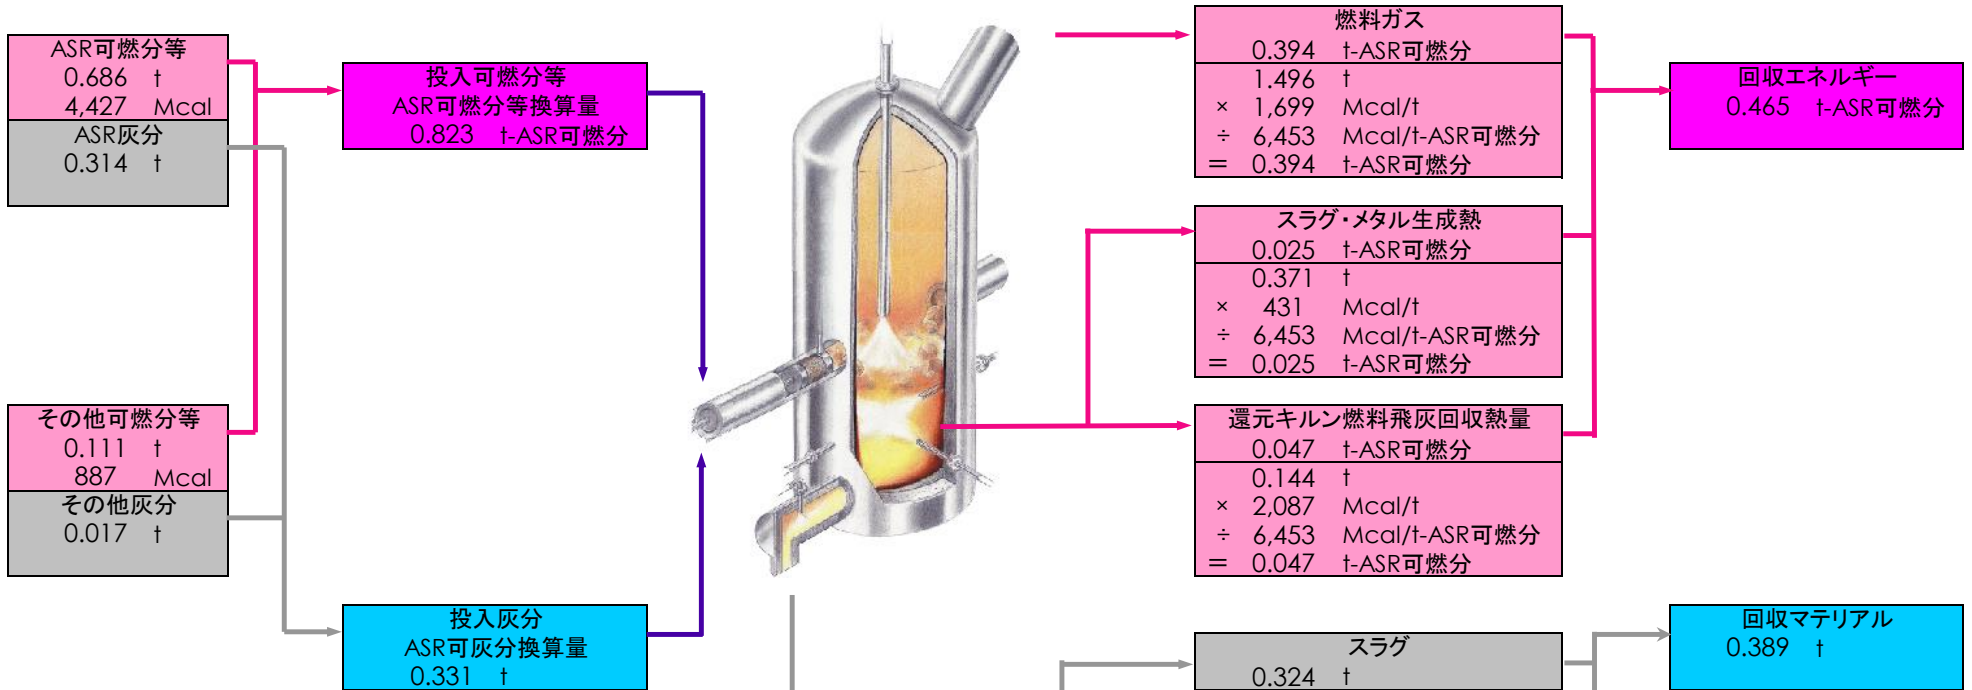

投入可燃分等	0.823 t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.331 t
投入計	1.154 t

回収エネルギー	0.465 t-ASR可燃分
+ 回収マテリアル	0.389 t
回収計	0.854 t

回収計	0.854 t
÷ 投入計	1.154 t
<b>ASR投入施設活用率</b>	<b>0.74</b>