


ASR投入施設活用率(2021年)

ガス化溶融炉

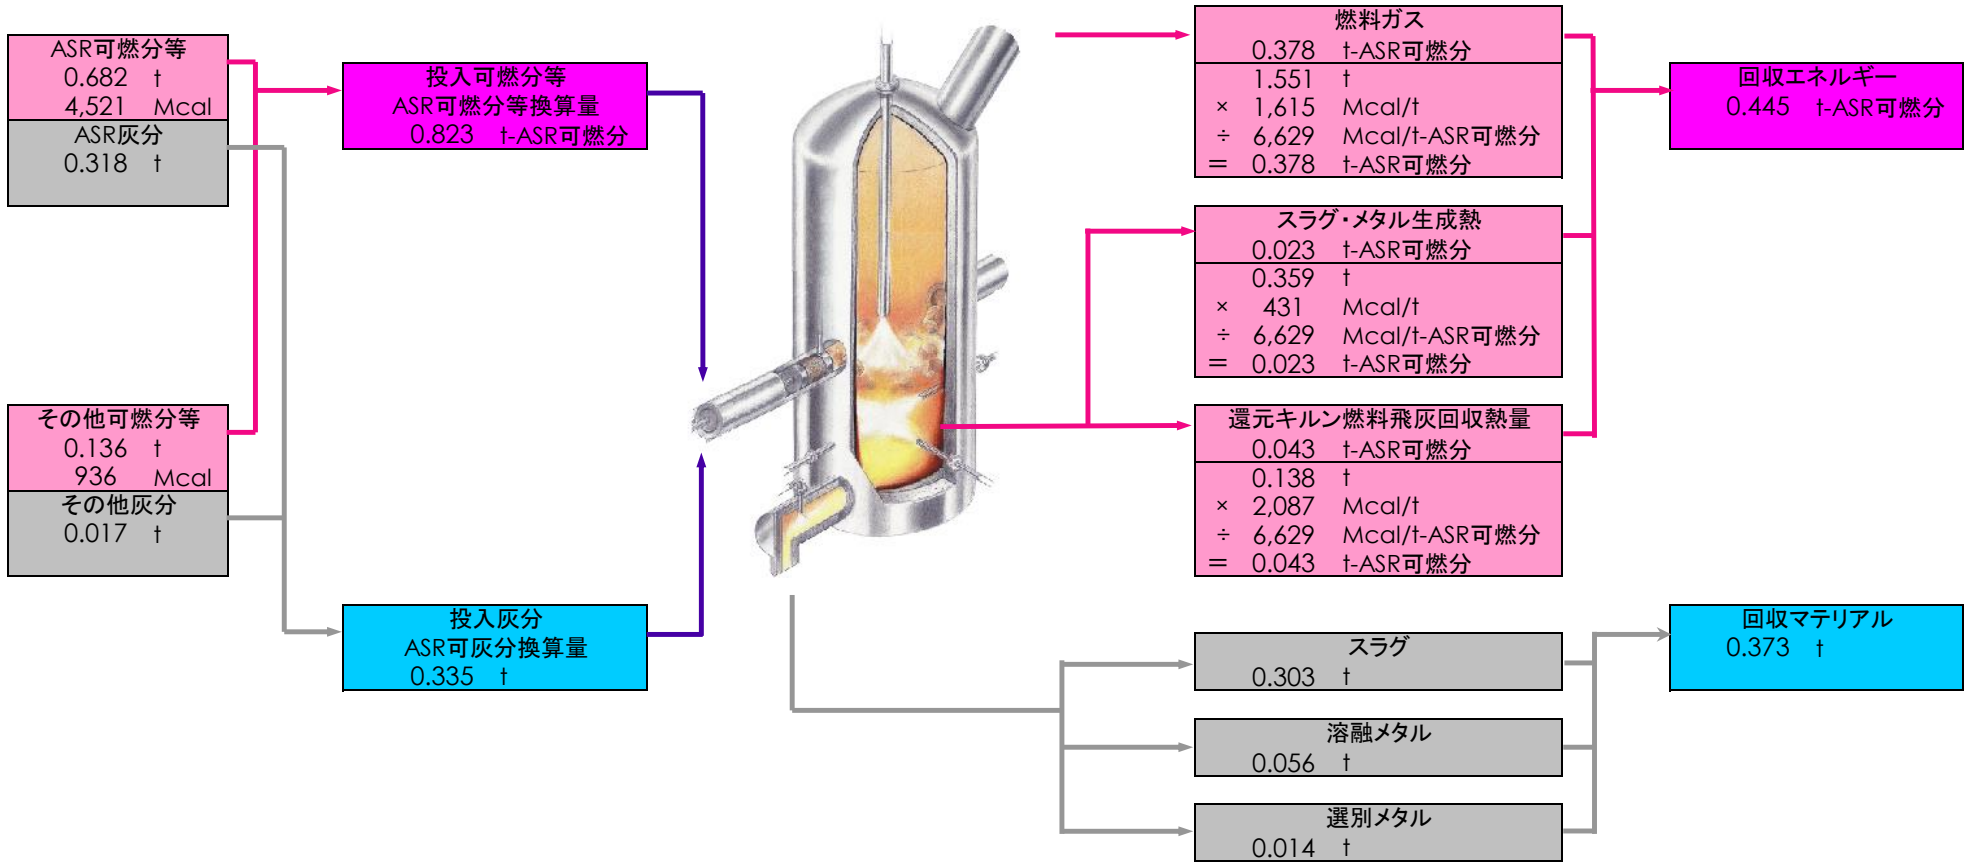

投入可燃分等	0.823	t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.335	t
投入計	1.158	t

回収エネルギー	0.445	t-ASR可燃分
+ 回収材料	0.373	t
回収計	0.818	t

回収計	0.818	t
÷ 投入計	1.158	t
ASR投入施設活用率	0.71	