


ASR投入施設活用率(2022年)

ガス化溶融炉

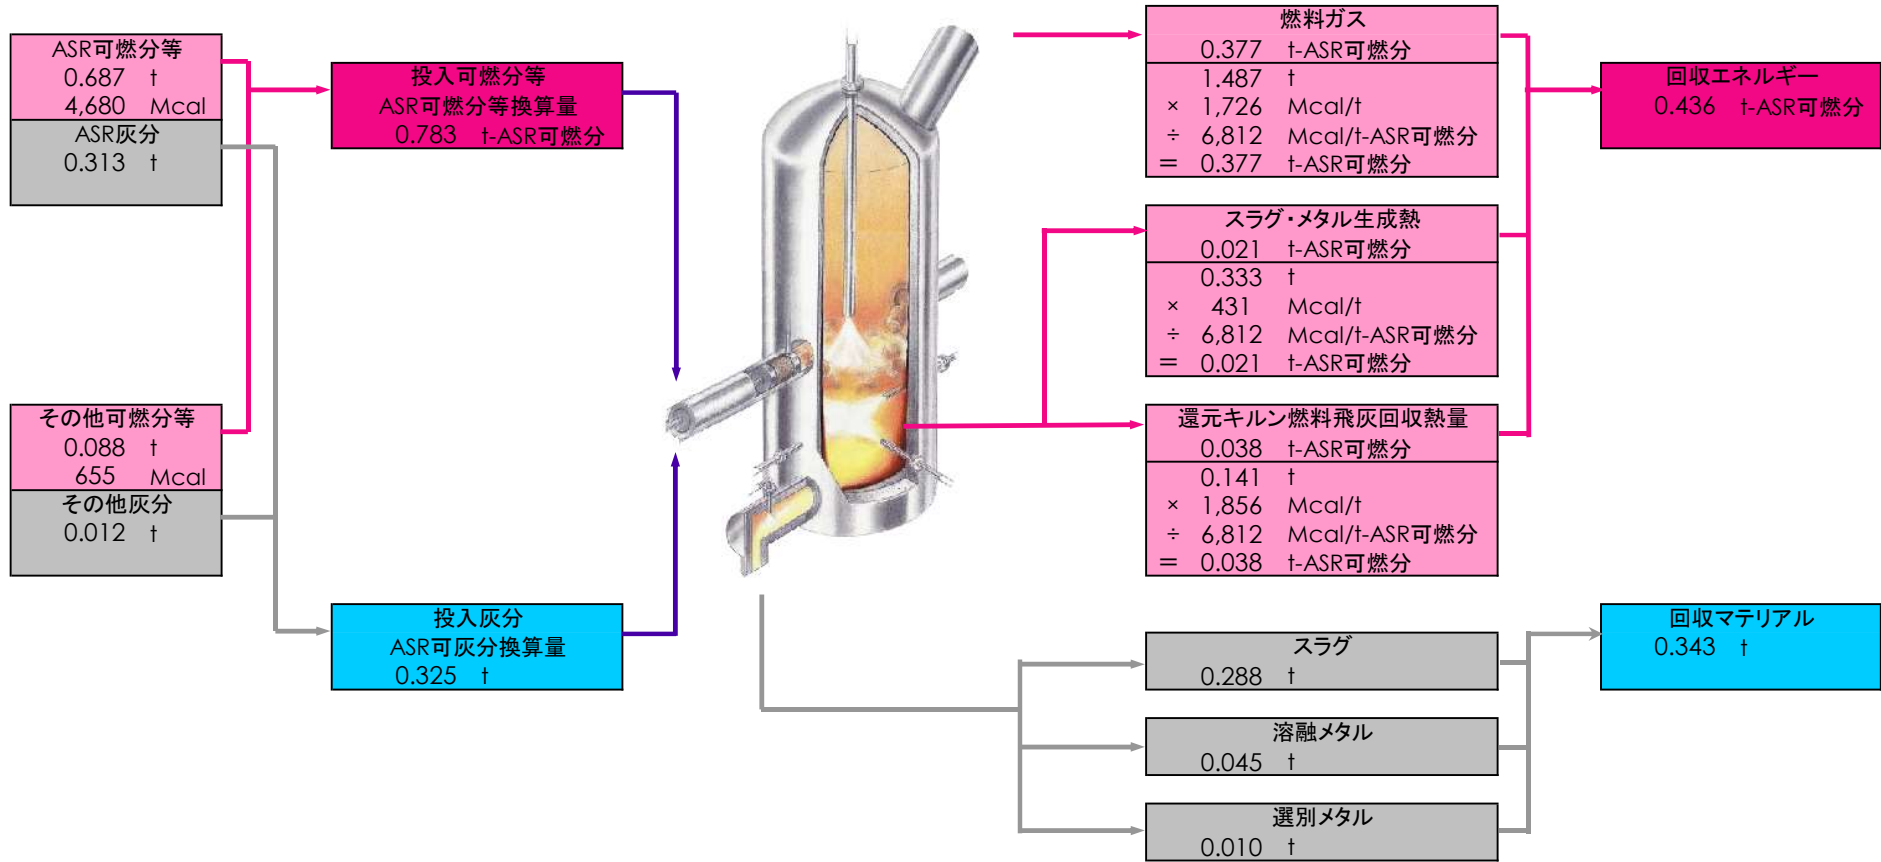

投入可燃分等	0.783	t-ASR可燃分	回収エネルギー	0.436	t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.325	t	+ 回収マテリアル	0.343	t
投入計	1.108	t	回収計	0.779	t

回収計	0.779	t
÷ 投入計	1.108	t
ASR投入施設活用率	0.70	