


ASR投入施設活用率(2023年)

ガス化溶融炉

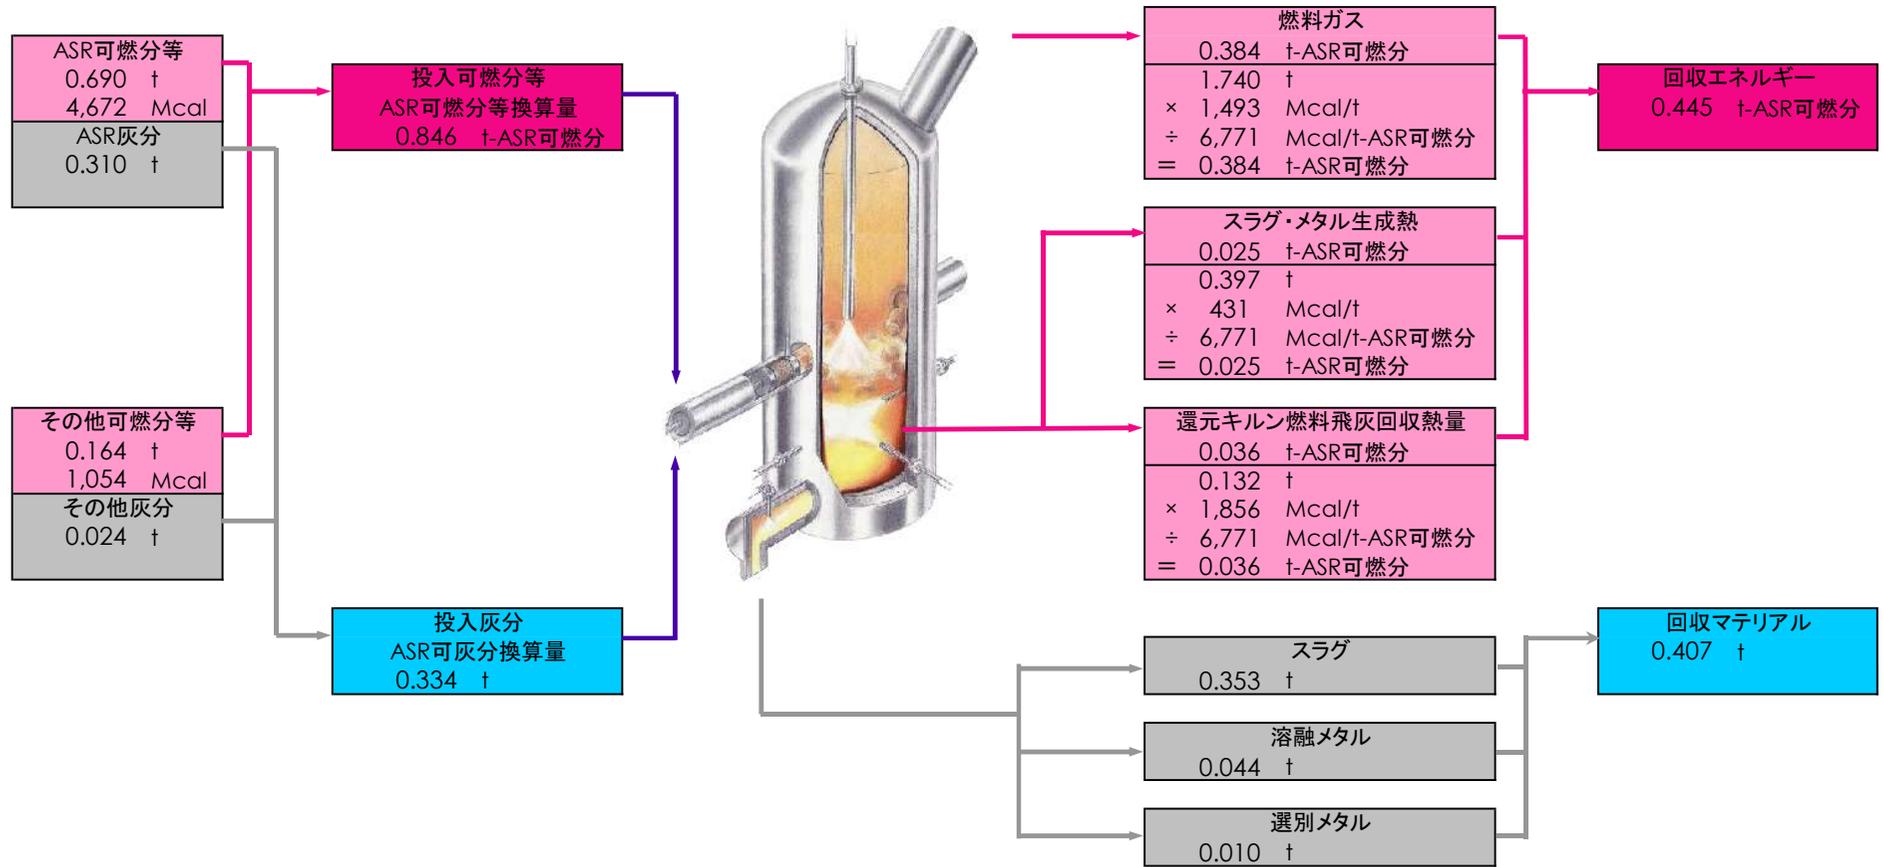

投入可燃分等	0.846	t-ASR可燃分	回収エネルギー	0.445	t-ASR可燃分
+ 投入灰分	0.334	t	+ 回収材料	0.407	t
投入計	1.180	t	回収計	0.852	t

回収計	0.852	t
÷ 投入計	1.180	t
ASR投入施設活用率	0.72	