ASR投入施設活用率（2025年）

ガス化溶融炉

ASR可燃分等
0.672 t
4,662 Mcal

ASR灰分
0.328 t

その他可燃分等
0.090 t
784 Mcal

その他灰分
0.031 t

投入可燃分等
ASR可燃分等換算量
0.785 t-ASR可燃分

投入灰分
ASR可灰分換算量
0.359 t

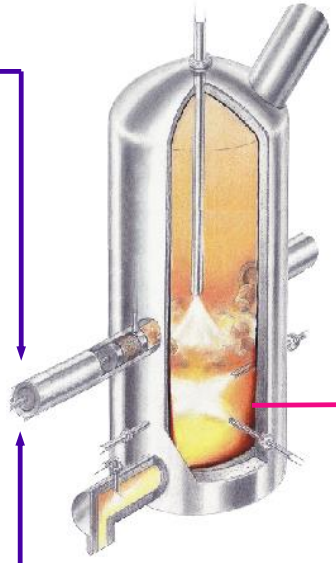

燃料ガス
0.459 t-ASR可燃分

	2.111	t
×	1,508	Mcal/t
÷	6,938	Mcal/t-ASR可燃分
＝	0.459	t-ASR可燃分

スラグ・メタル生成熱
0.022 t-ASR可燃分

	0.356	t
×	431	Mcal/t
÷	6,938	Mcal/t-ASR可燃分
＝	0.022	t-ASR可燃分

還元キルン燃料飛灰回収熱量
0.057 t-ASR可燃分

	0.129	t
×	3,080	Mcal/t
÷	6,938	Mcal/t-ASR可燃分
＝	0.057	t-ASR可燃分

回収エネルギー
0.538 t-ASR可燃分

スラグ
0.321 t

溶融メタル
0.035 t

選別メタル
0.007 t

回収マテリアル
0.363 t

投入可燃分等	0.785	t-ASR可燃分
＋ 投入灰分	0.359	t
投入計	1.144	t

回収エネルギー	0.538	t-ASR可燃分
＋ 回収マテリアル	0.363	t
回収計	0.901	t

回収計	0.901	t
÷ 投入計	1.144	t
ASR投入施設活用率	**0.79**	